


Rozdzielnica Rk /kotłowni/
/ wykonać jako RN, IP65 SZCZELNA /

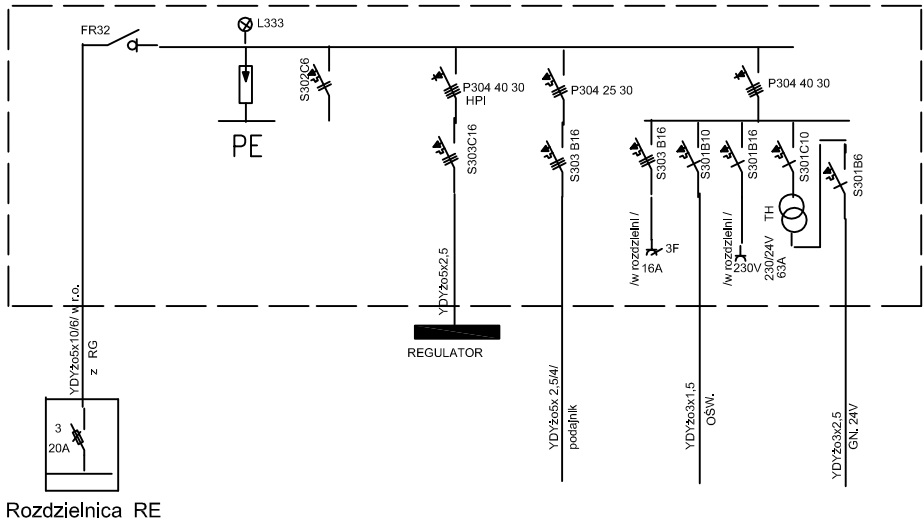

UWAGA: WSZYSTKIE PODŁĄCZENIA WYKONAĆ
WG. DTR ORAZ PROJEKTU TECHNOLOGICZNEGO.

P_p=5KW

WYKONAĆ POŁĄCZENIA WYRÓWNAWCZE
GŁÓWNE I MIEJSKOWE

TN-C-S

Nazwa obiektu: PRZEBUDOWA I ZMIANA SPOSOBU UŻYTKOWANIA BUDYNKU OSP NA BUDYNEK PEŁNIĄCY FUNKCJE KULTURALNE		Skala: 1:100	
Adres obiektu: DROBIN, DZ.NR 694, 695 GMINA DROBIN		Data: 15.09.2017	
Przedmiot: PB- INSTALACJE ELEKTRYCZNE WEWNĘTRZNE ROZDZIELNICA Rk - kotłowni		Nr rys: 7	
Projektant: tech. Halina Boruszewska upr. nr 107/92 MAZ/IE/3302/02	Podpis:	Sprawdzający: mgr.inż Marian Malowaniec upr. nr 45/93 MAZ/IE/7250/01	Podpis: