




Płock, dnia 30 stycznia 2024 roku

PPIS/HKN-831/4110/153/SP/970 /2024

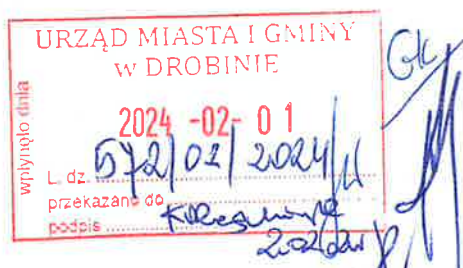

Burmistrz
Miasta i Gminy Drobin

ul. Piłsudskiego 12
09-210 Drobin

**Okresowa ocena jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi Nr 46/2024
dotycząca wody w sieci wodociągowej produkowanej przez Stację Uzdatniania Wody
w Karsach w okresie od 01.01.2023 r. do 31.12.2023 r.**

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Płocku działając na podstawie art. 4 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 14 marca 1985 r. o Państwowej Inspekcji Sanitarnej (t.j. Dz. U. z 2023 r. poz. 338 ze zm.), art. 12 ust. 1 ustawy z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzeniu ścieków (t.j. Dz. U. z 2023 r. poz. 537 ze zm.) oraz § 22 Rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017 r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. z 2017 r. poz. 2294), na podstawie sprawozdań z badań próbek wody pobranych w ramach prowadzonego monitoringu jakości wody – 2 próbki (kontrola urzędowa) oraz na podstawie sprawozdań z badań próbek wody pobranych w ramach kontroli wewnętrznej jakości wody przez przedsiębiorstwo wodociągowo – kanalizacyjne – 5 próbek

**stwierdza
przydatność wody z wodociągu zbiorowego zaopatrzenia Karsy
do spożycia przez ludzi.**

W okresie od 01.01.2023 r. do 31.12.2023 r. pobrano łącznie do badań w różnych punktach poboru 7 próbek wody.

Pobierane próbki wody do badań prowadzone były zgodnie z harmonogramem przyjętym w uzgodnieniu z Państwowym Powiatowym Inspektorem Sanitarnym w Płocku, w wyznaczonych stałych punktach czerpalnych, w zakresie parametrów objętych monitoringiem przeglądowym i kontrolnym.

W zakresie objętym badaniami, woda spełniała wymagania dotyczące jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi określone w rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017 r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. z 2017 r. poz. 2294) z wyjątkiem parametrów – Mętność (A) w czterech próbkach; Żelazo ogólne (A) w trzech próbkach; Liczba enterokoków kałowych w 100 ml (A) jtk w jednej próbce; Liczba bakterii grupy coli w 100 ml (A) NPL w jednej próbce.

W związku ze stwierdzonym przekroczeniem wartości normatywnych tych parametrów, podjęto działania naprawcze oraz ponownie pobrano próbki wody do badań sprawdzających. W próbkach pobranych do ponownych badań nie stwierdzono przekroczeń wartości dopuszczalnych tych parametrów.

Państwowy Powiatowy
Inspektor Zarządzający w Płocku
Justyna Szatkowska



Otrzymują:

1. Adresat
2. aa

Do wiadomości:

1. Remondis Drobin Komunalna Sp. z o.o., ul. Tupadzka 7, 09-210 Drobin